

DATENBLATT

ART.-NR.	EAN	NAME
08866200	4057304014420	HANSACLINICA Safety - Brausebatterie, 6 V, Bluetooth

Hansa Armaturen GmbH

Sigmaringer Straße 107
D-70567 Stuttgart
Deutschland



Tel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-Mail: info@hansa.com

EAN: 4057304014420

static.hansa.com/08866200



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Softwaresettings per App änderbar
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

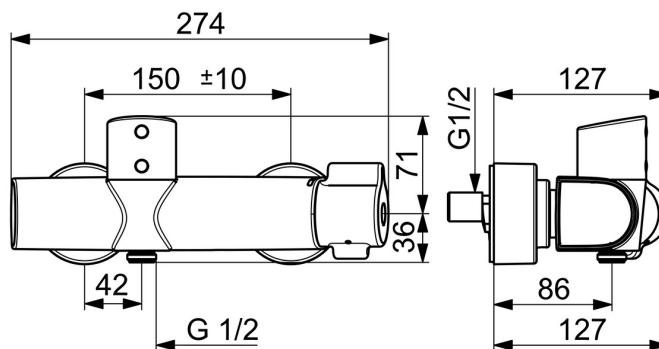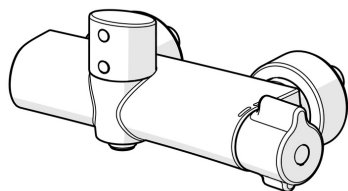

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

150 ± 10 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit

5 s (1-20 s)

Hygienespülung

off (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung

30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer

5 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Batterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive

CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,
Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC
Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
2011/65/EU

EN Standard

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ,
ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 ,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN
60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021,
Part 19.11.4

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Geräuschklasse 0,2 l/s

I (ISO 3822)

Schutzklasse

IP 55

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

CW-6515DL0555

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

Konformitätserklärung

RED

EPD

S-P-06397

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,75

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,60

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,47

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

14,81

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,53

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2110,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

1,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,40

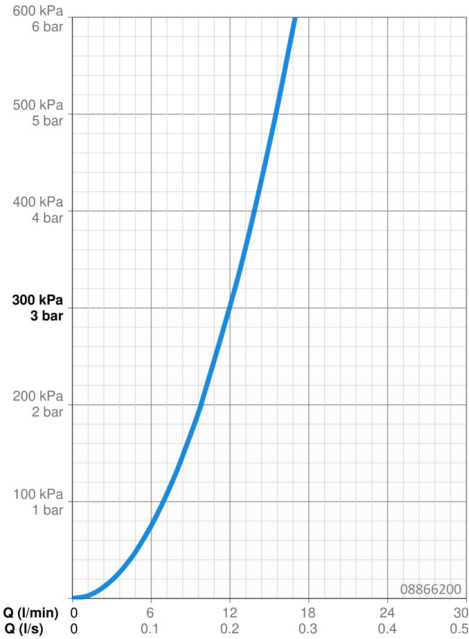

Ersatzteile

SP08866200

	Name	Art.-Nr.
01	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
02	Sensorhalter	1006102V
03	Umrüst-Set	1017251V
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
05	Kombinator	59914472
06	Filterdichtung, G3/4	59911076
07	Rosette	1006473V
08	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
09	Temperatureinstellgriff	1006058V
10	Schlüssel	59914077

